


Alternativ vid upphandling av elektriska brytare

Detta är ett generellt utformat vägledningsmaterial. De scheman som återfinns på bilderna nedan kan användas som stöd inför i samband med upphandling av elektriska brytare. Dessa scheman bygger på de krav som finns i artikel 13 i EU 2024/573


Elektriska brytare upp till 24 kV

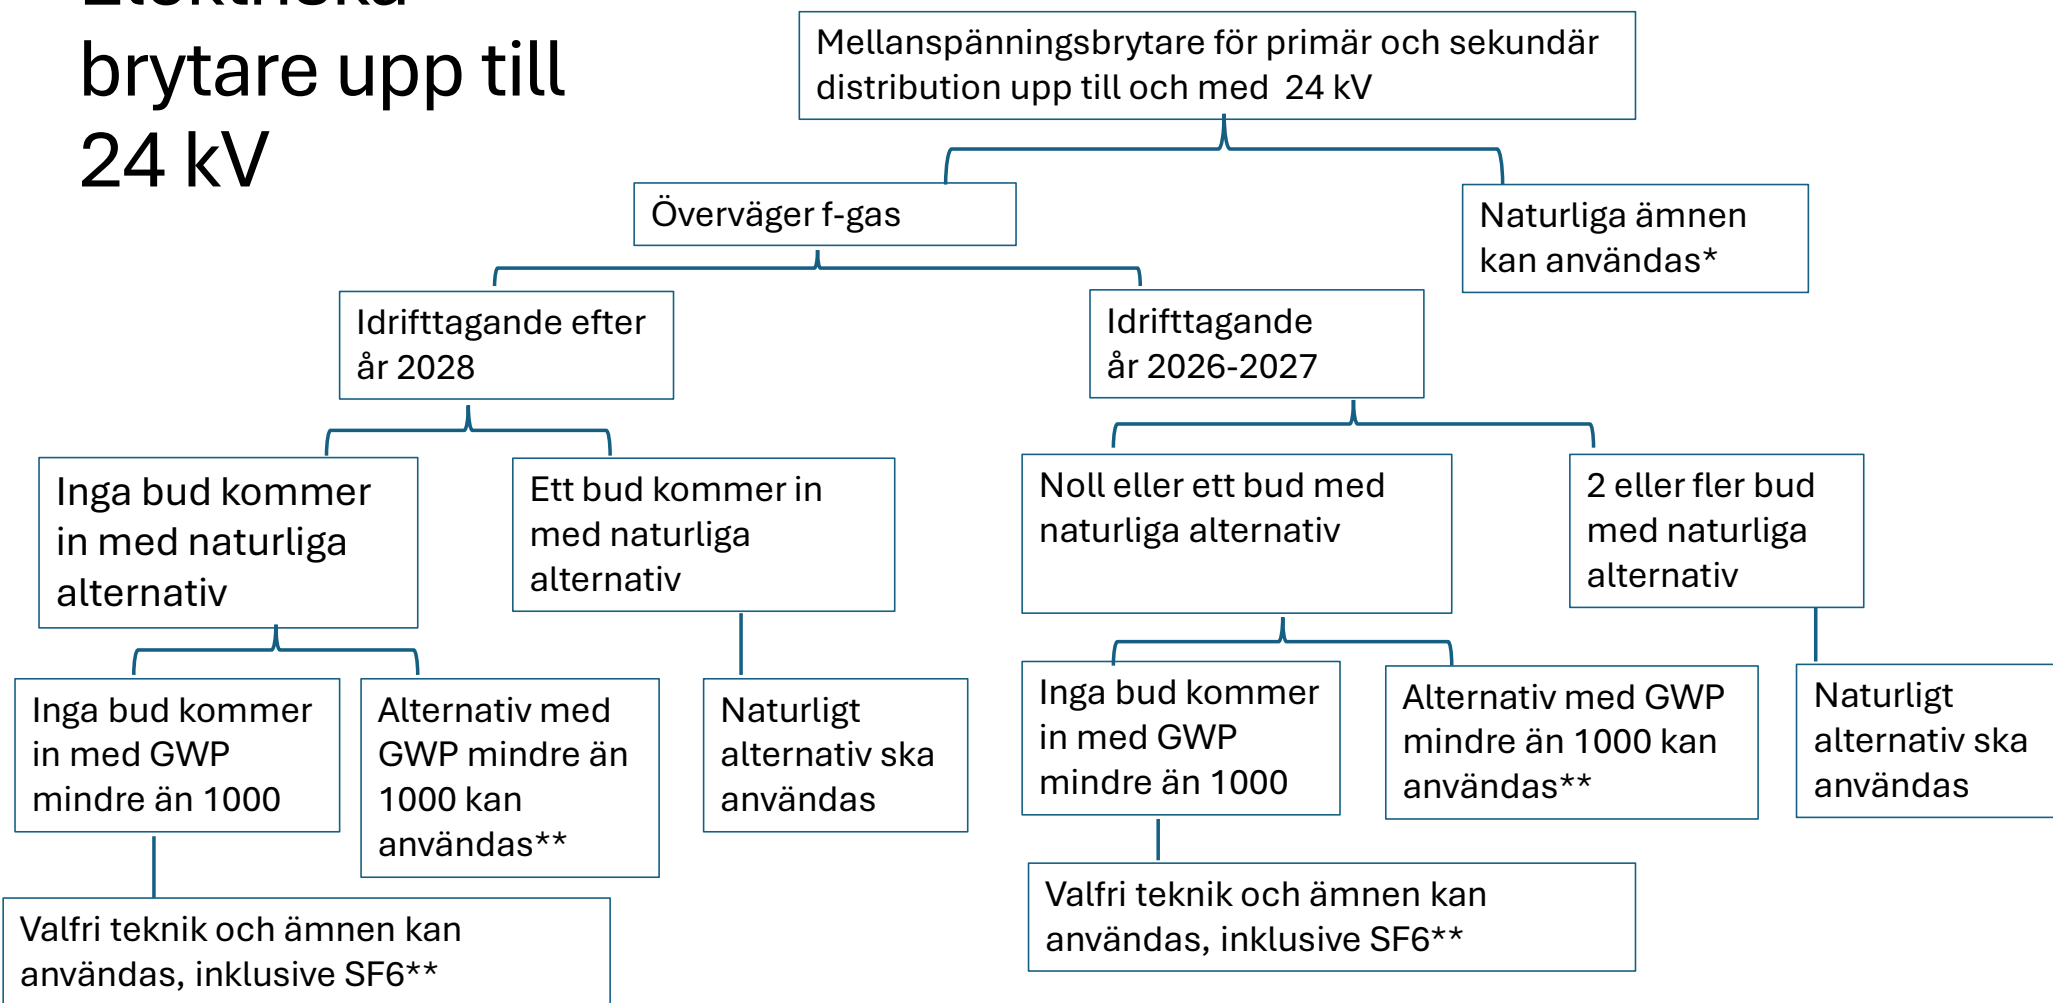

** - Underrättelse ska skickas till tillsynsmyndigheten

* - Om naturliga ämnen kan användas så ska de användas


Elektriska mellan- spänningsbrytare 24-52 kV

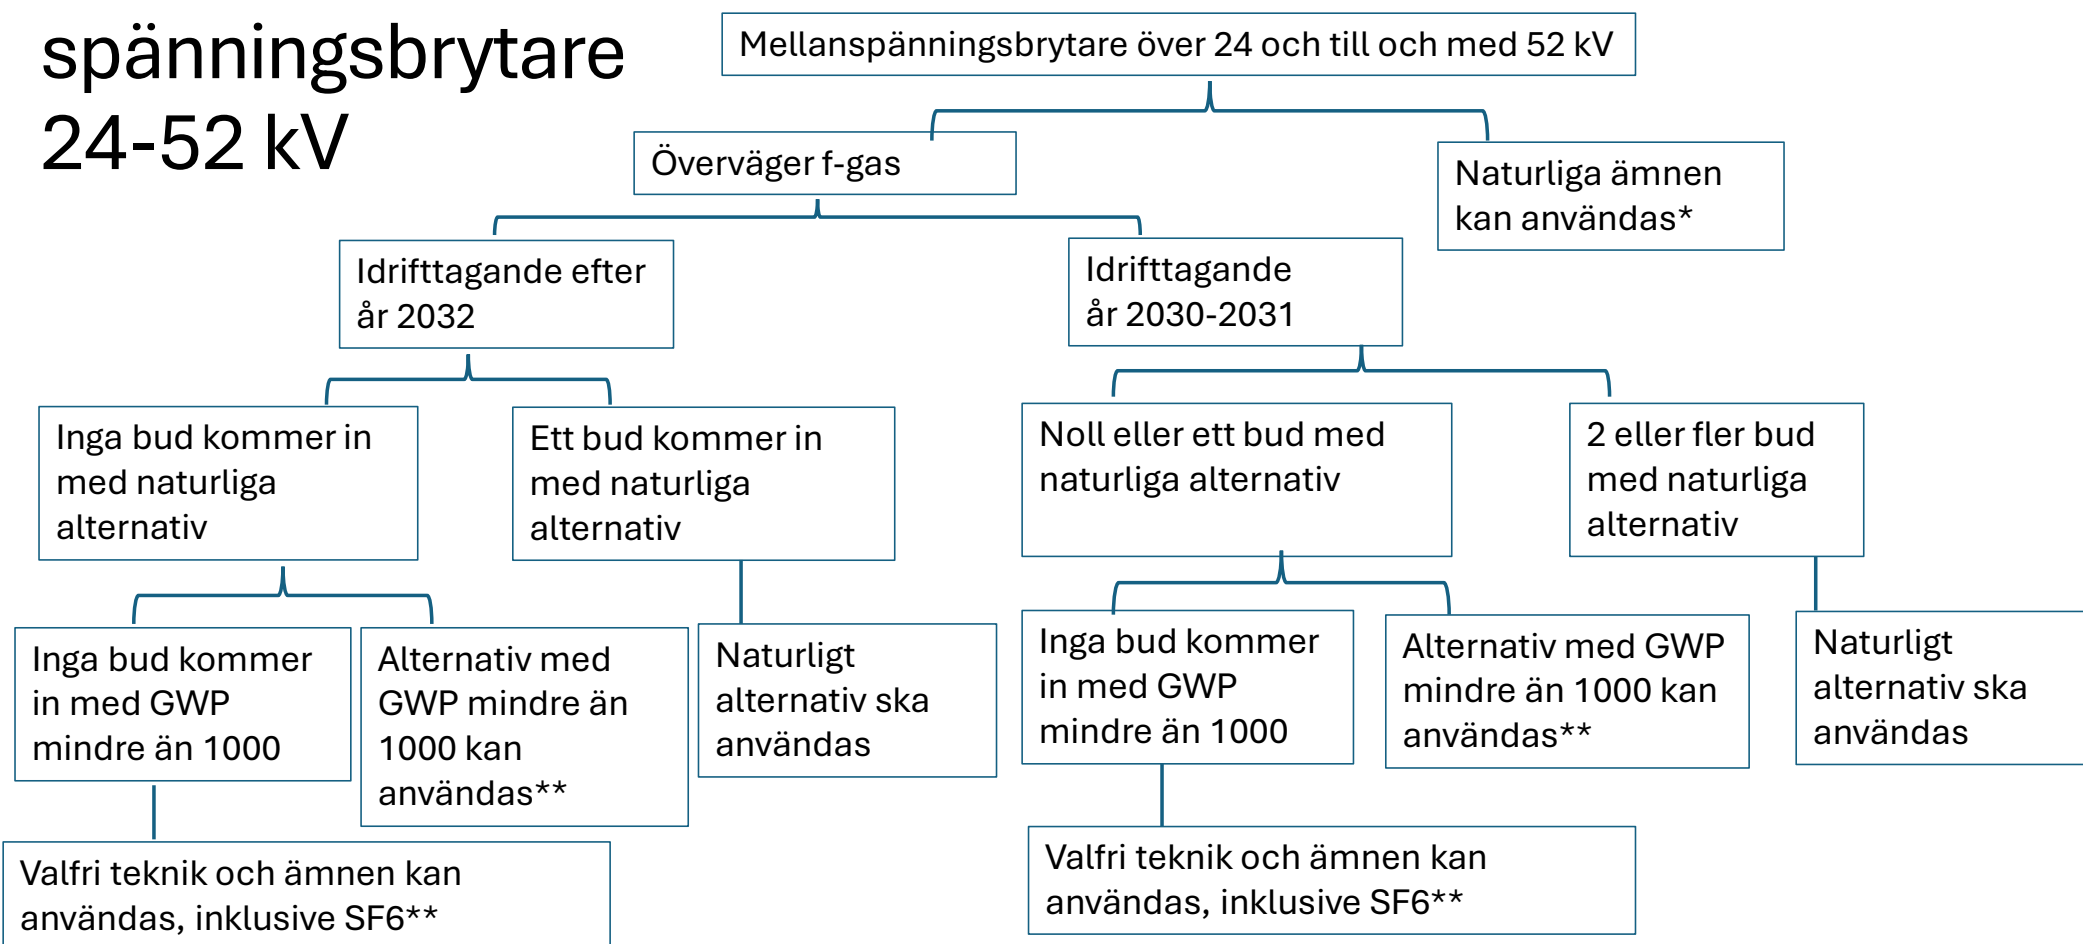


** - Underrättelse ska skickas till tillsynsmyndigheten

* - Om naturliga ämnen kan användas så ska de användas

Elektriska mellan- spänningsbrytare 52-145 kV

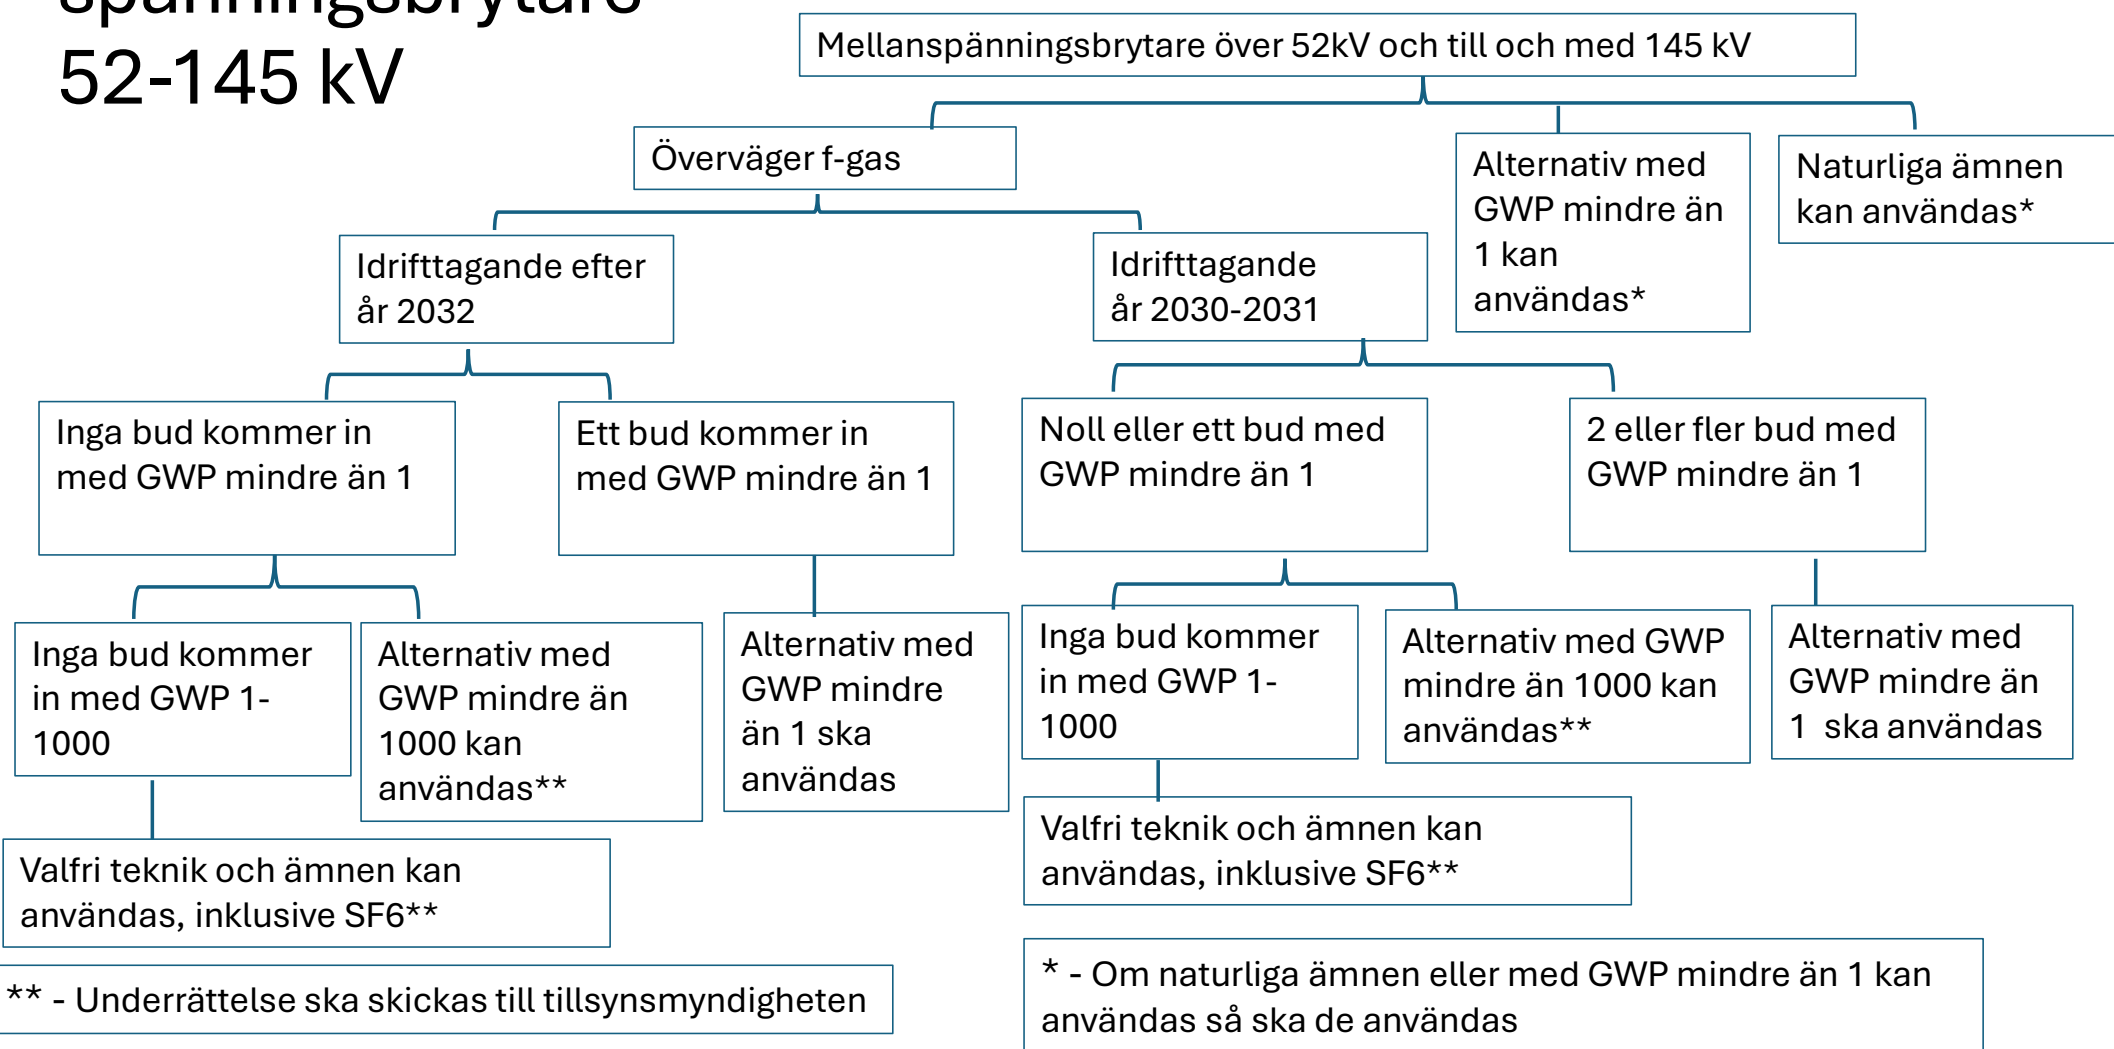

Elektriska spänningsbrytare över 145 kV

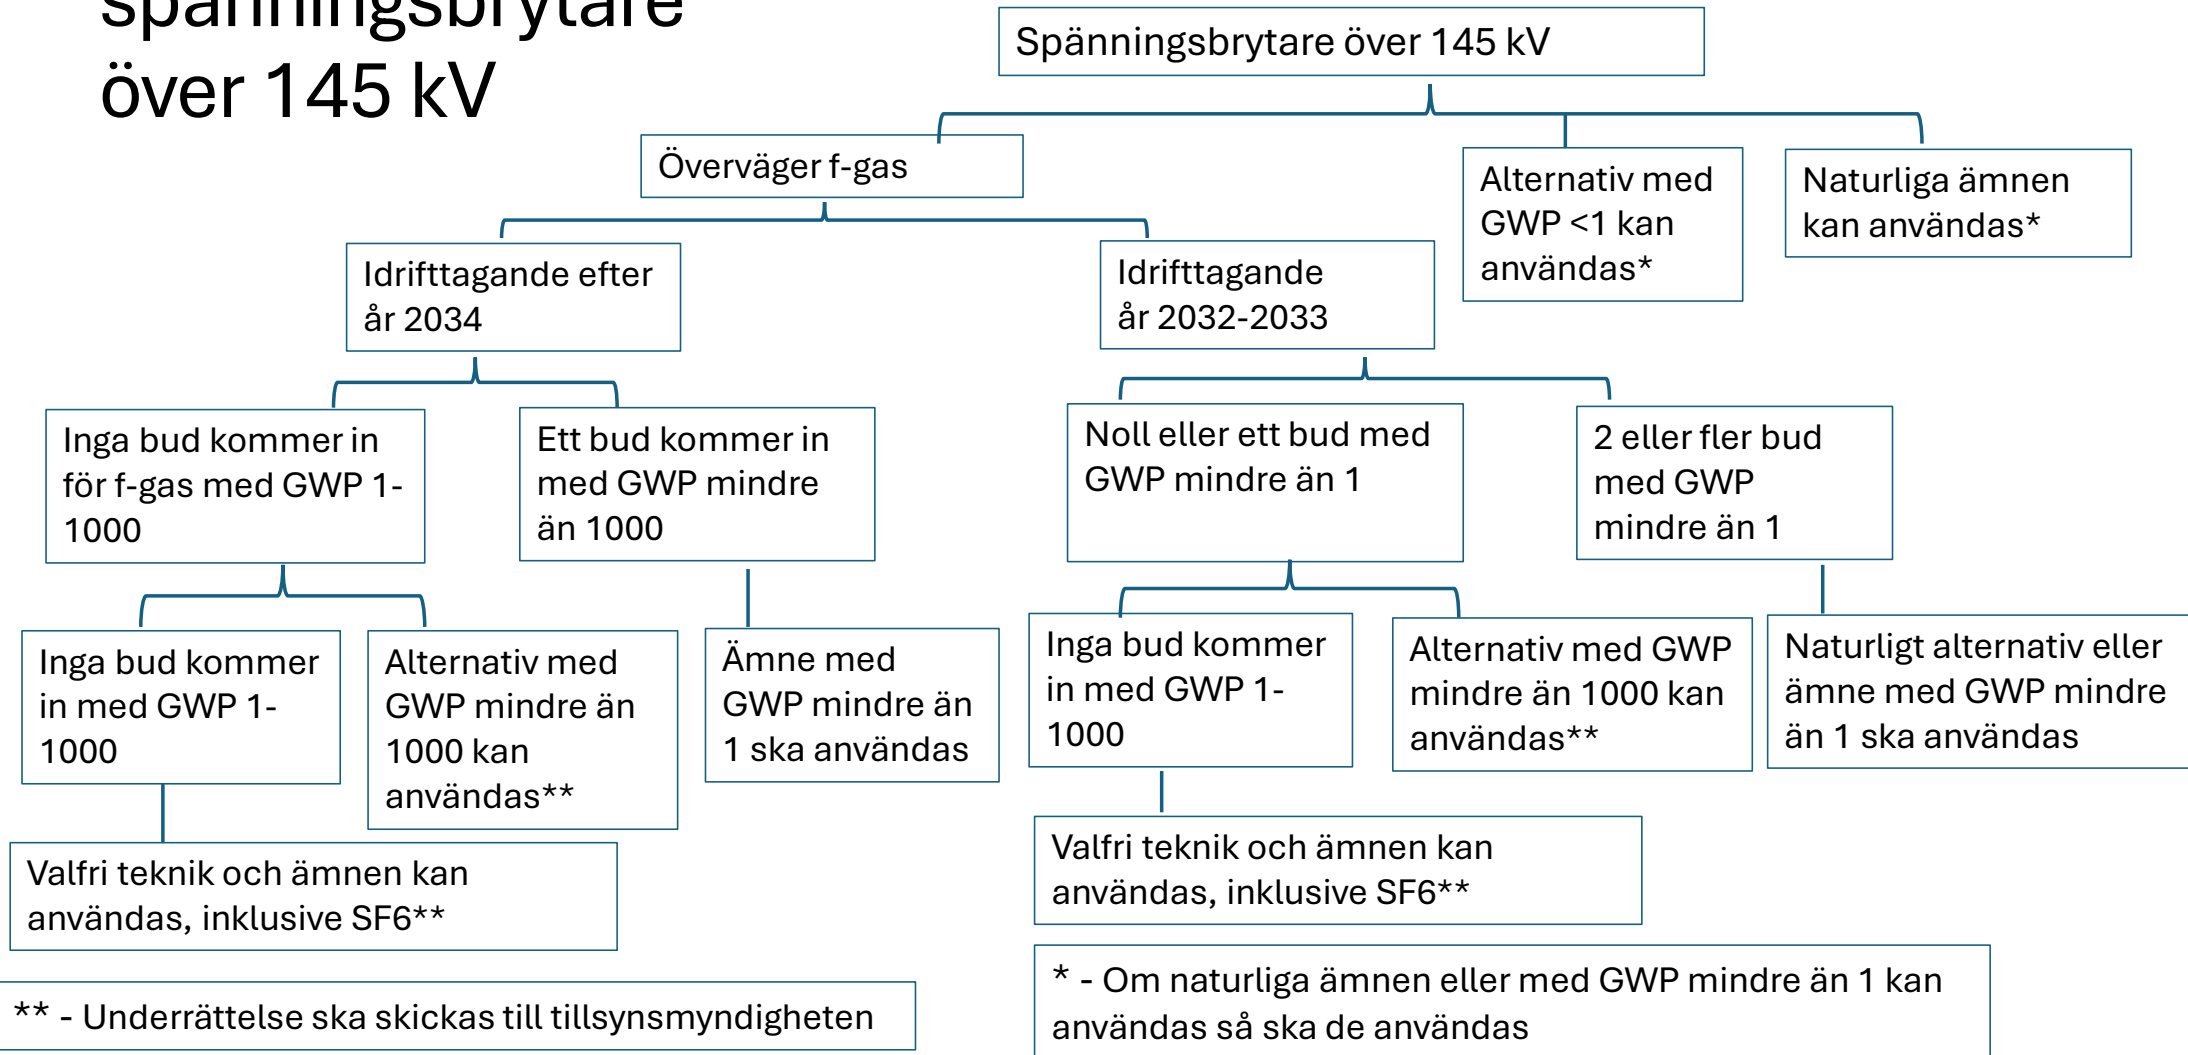

** - Underrättelse ska skickas till tillsynsmyndigheten

* - Om naturliga ämnen eller med GWP mindre än 1 kan användas så ska de användas