



KONSTRUKTÖR
Öster-Malma Jaktvårdsgård och -skola

MATERIAL OCH KONSTRUKTIONSKRAV
GODKÄNT FÅNGSTREDSKAP NR L 6

TILLVERKARE

FÅNGSTANORDNING
RÅDJURSFÄLLA M/ÖSTER-MALMA

Fångstbur

Materialspecifikation

Reglar

Trä eller annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: Valfri.
Rekommenderas 50 x 57 mm (2" x 2 1/4").

Tak

Plywood eller annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: min. 8 mm.

Golv

Se Tak.

Vägg

Oljehärdad board eller annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: min. 5 mm.

Konstruktionskrav

Sammanfogning av de i fångstburen ingående delar skall ske med galvaniserad spik eller skruv. Sammanfogning skall ske så att en stadig konstruktion erhålles. Utstående spikar eller skruvar i fångstutrymmet får ej förekomma. Tak-, golv-, och väggbeklädnad skall spikas/skrivas inifrån och ut (utvändiga reglar).

Storlek (utvändigt mått)

Längd: 1 300-1 400 mm (min-max)

Bredd: 625-675 mm (min-max)

Höjd: 1 000-1 100 mm (min-max)

Konstruktion: se perspektivritning.

Fallucka***Materialspecifikation****Ram*

Trä eller annat material med motsvarande egenskaper. Dimension: 25 x 50 mm (1 x 2") resp. 25 x 25 mm (1 x 1").

Rambeklädnad

Se Vägg, Fångstbur.

Styrlist

Se Ram. Dimension: 25 x 57 mm (1 x 2 1/4").

Konstruktionskrav

Se Konstruktionskrav Fångstbur.

Storlek

Bredd: 550-610 mm (min-max)

Längd: 1 000-1 100 mm (min-max)

Spjällucka***Materialbeskrivning****Ram*

Se Ram, Fallucka. Dimension: 25 x 50 mm (1 x 2").

Spjälor

Se Ram. Det rekommenderas att använda rundstav, dimension: diam. 25 mm.

Konstruktionskrav

Se Konstruktionskrav, Fångstbur. Invändigt mått mellan spjälor får ej överstiga 35 mm.

Storlek:

Se Fallucka.

Gillernordning***Materialbeskrivning****Utlösningstråd*

Nylontråd. Dimension: diam. 0,35- 0,40 mm.

Råttfälla

Av konventionell typ. Mod. typ större för råttor.

Uppgillringstråd

Valfritt material och dimension.

Sprint

Valfritt material och dimension.

Skyddshuv

Valfritt material och dimension.

Konstruktionskrav

Konstruktion: se perspektivritning.

Övrigt

Vid uppgillring av fångstanordning skall det tillses att utlösning av gillernanordning ej kan ske på ett avstånd överstigande 300 mm från spjälluckan.

Det rekommenderad att taket invändigt madrasseras.

Teckenförklaringar

mm = millimeter

SIS = Svensk standard


diam. = diameter

Utarbetat av:

Tommy Svensson, Naturvårdsverket

(Ritning: Lars Jäderberg, Grimsö forskningsstation)

L6
Rådjursfälla
M/Öster-Malma

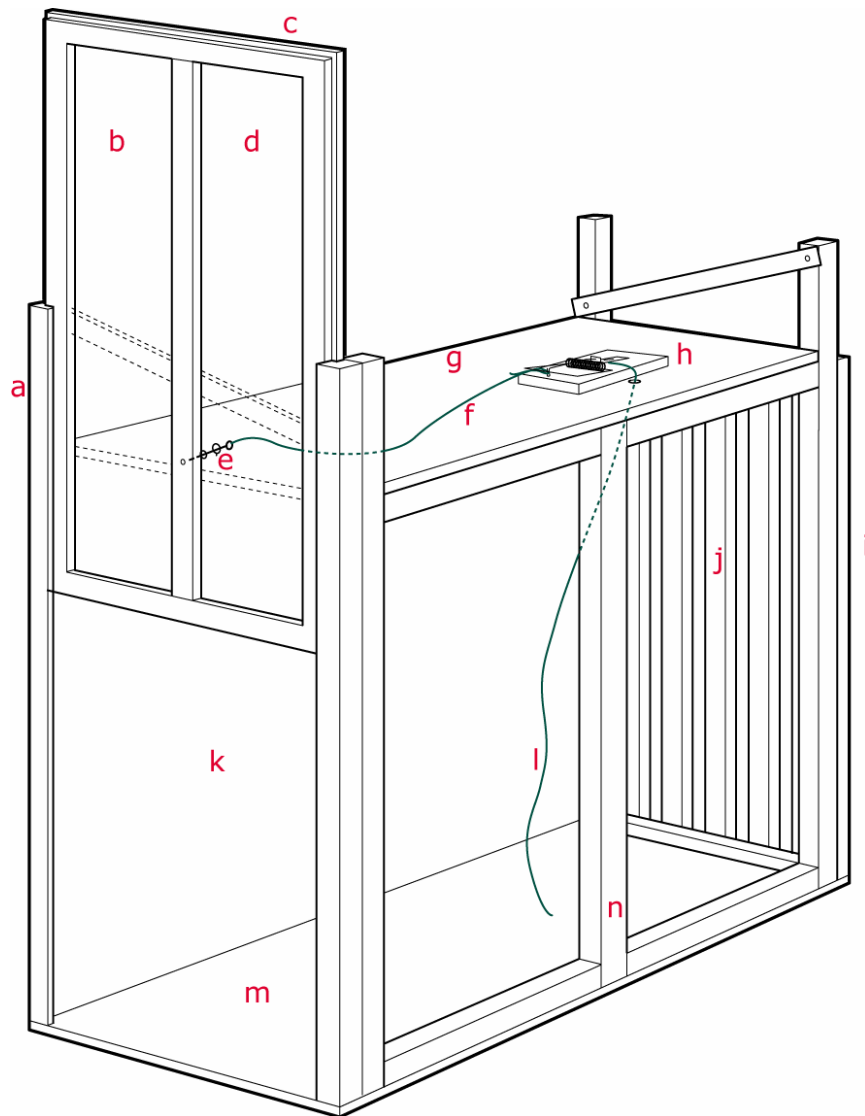

- | | |
|---------------------|-------------------|
| a) Styrlist | i) Spjällucka |
| b) Rambeklädnad | j) Spjälör |
| c) Ram | k) Väg |
| d) Fallucka | l) Utlösningstråd |
| e) Sprint | m) Golv |
| f) Uppgillringstråd | n) Regel |
| g) Tak | |
| h) Råttfälla | |